

«УТВЕРЖДАЮ»

(подпись) /А.В. Ершов/
08 апреля 2025 года



ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года

Наименование организации: ООО «Архангельскгазтеплосервис»

ИНН: 2901265172

Юридический адрес: Архангельская область, Ленский район, с.Яренск, ул.Трудовая, д.7а

Контакты (электронная почта/ телефон): agts1@mail.ru /8(81859) 5-20-35

Руководитель организации: Ершов Артем Владимирович

Объекты, находящиеся в эксплуатации (вид объекта):

- котельная № 1, с. Яренск, ул. Урицкого, 53Б;
- котельная № 2, с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г;
- котельная № 3, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б;
- котельная № 4, с.Яренск, пер.Сельский, 3А;
- котельная № 5, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б;
- котельная № 6, с.Яренск, ул.Совхозная, 7В.
- котельная «Центральная», с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15

I. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:

1.1 Отопительный период 2021/2022 года:

Котельная № 1,

Основное: с.Яренск, ул.Урицкого, 53 Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого, 53Б, 46 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 2,

Основное: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр.Покровских, 19Г, 32 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 3,

Основное: с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, 9 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 4,

Основное: с. Яренск, пер. Сельский, 3А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск пер. Сельский, 3А, 3 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 5,

Основное: с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, 4 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 6,

Основное: с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, 21 здание

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная»,

Основное: с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, вид топлива (основное) – дрова, температурный графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2010 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: Котлы не требуют хим. водоподготовки

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2019 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, 19 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

1.2 Отопительный период 2022/2023 года:

Источник теплоснабжения:

Источник теплоснабжения:

Котельная № 1,

Основное: с. Яренск, ул. Урицкого, 53 Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого, 53Б, 46 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 2,

Основное: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр.Покровских, 19Г, 32 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 3,

Основное: с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, 9 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 4,

Основное: с. Яренск, пер. Сельский, 3А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск пер. Сельский, 3А, 3 здания

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 5,

Основное: с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, 4 здания

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 6,

Основное: с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, 21 здание

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная»,

Основное: с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, вид топлива (основное) – дрова, температурный графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2010 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: Котлы не требуют хим. водоподготовки

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2019 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, 19 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

1.3 Отопительный период 2023/2024 года:

Источник теплоснабжения:

Котельная № 1,

Основное: с. Яренск, ул. Урицкого, 53 Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого, 53Б, 46 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 2,

Основное: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр.Покровских,19Г, 32 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 3,

Основное: с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, 9 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 4,

Основное: с. Яренск, пер. Сельский, 3А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск пер. Сельский, 3А, 3 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 5,

Основное: с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, 4 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная № 6,

Основное: с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, 21 здание

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная»,

Основное: с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, вид топлива (основное) – дрова, температурный график.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2010 г.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: Котлы не требуют хим. водоподготовки

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2019 г.

Тип системы теплоснабжения: Закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:

Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, 19 зданий

адрес источника теплоснабжения

потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

2. Погодные условия:

2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021/2022 годов	5,6	2,7	-1,3	-15,50	-13,50	-5,60	-7,50	1,50	6,0
ОЗП 2022/2023 годов	7,00	3,90	-6,90	-10,20	-11,60	-9,20	-5,20	2,40	6,80
ОЗП 2023/2024 годов	11,60	2,50	-5,10	-13,00	-16,30	-11,90	-3,60	2,10	3,90
ОЗП 2024/2025 годов	10,20	1,50	-5,30	-12,00	-15,20	-10,30			

2.2 Длительность отопительного периода

	Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки
ОЗП 2021/2022 годов	сентябрь	май	264
ОЗП 2022/2023 годов	сентябрь	май	252
ОЗП 2023/2024 годов	сентябрь	май	261
ОЗП 2024/2025 годов	сентябрь	май	

3. Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

3.1 Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях.

	Наименование и адрес объекта теплоснабжения	Краткая характеристика объекта (мощность, протяженность, диаметр и тд)	Количество отказов, ед	Характеристика и описание отказа (аварии, инцидента)	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022	с. Яренск Котельная №1; ул.	Тепловая сеть протяжённостью-3,054 км., присоединённая	0		

годов	Урицкого,53Б	нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225			
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г	Тепловая сеть протяжённостью- 1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б	протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А	протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б	протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В	протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15	протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
ОЗП 2022/2023 годов	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б	Тепловая сеть протяжённостью- 3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225	0		
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г	Тепловая сеть протяжённостью- 1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б	протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А	протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №5; ул.	протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16	0		

	Наб. Подбельского, 2Б	Гкал/ч, ДУ 32-100			
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В	протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15	протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
ОЗП 2023/2024 годов	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б	Тепловая сеть протяжённостью- 3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225	0		
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г	Тепловая сеть протяжённостью- 1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б	протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А	протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б	протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В	протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15	протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
ОЗП 2024/2025 годов	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б	Тепловая сеть протяжённостью- 3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225	0		

	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г	Тепловая сеть протяжённостью- 1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б	протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А	протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б	протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100	0		
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В	протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15	протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150	0		

3.2 Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения.

	Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию)	Вид топлива	Количество отказов	Характеристика и описание отказа. Принимаемые меры	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной-	Природный газ	0		

	1,634 Гкал/ч; Viessman, Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в.				
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman, Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman, Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman, Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в.	Природный газ	0		
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр- 1,6-2015 г.в.	Дрова	0		
ОЗП 2022/2023 годов	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		

	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman, Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman, Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman, Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman, Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в.	Природный газ	0		
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр- 1,6-2015 г.в.	Дрова	0		
ОЗП 2023/2024	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого, 53Б:	Природный газ	0		

Годов	Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в.				
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в.	Природный газ	0		
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр-	Дрова	0		


	1,6-2015 г.в.				
ОЗП 2024/2025 годов	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.	Природный газ	0		
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в.	Природный газ	0		
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15:	Дрова	0		

	Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр- 1,6-2015 г.в.				
--	---	--	--	--	--

- 4. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии):**
- Необходимость обеспечения управляемости, надёжности, безопасности и экономичности теплоснабжения. Для этого важно сокращать непроизводительные потери тепла и расходы топлива в производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии.
 - Организация системы автоматического мониторинга и управления. Это сводит к минимуму влияние «человеческого фактора» на работу системы.

II. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.

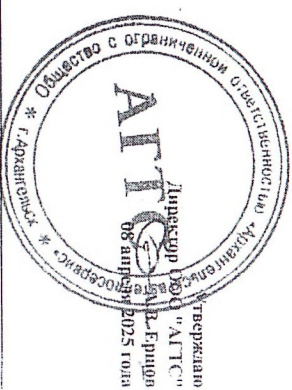

План
подготовки объектов к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ		Срок выполнения мероприятий	Отметка о выполнении мероприятия
		Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1.	Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"			30.08.2025г.	
1.1.	Обеспечение функционирования эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб	шт.	1	30.08.2025г.	
1.2.	Проведение пусковых тепловых сетей	шт.	8	30.08.2025г.	
1.3.	Обеспечение контроля за режимами потребления тепловой энергии	шт.	8	30.08.2025г.	
1.4.	Обеспечение качества теплоснабжения	шт.	8	30.08.2025г.	
1.5.	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.	шт.	8	30.08.2025г.	
2.	Выполнение требований, установленных пунктами 2.3.15, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.24, 2.3.25, 2.3.26, 2.3.27, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.30, 2.3.31, 2.3.32, 2.3.33, 2.3.34, 2.3.35, 2.3.36, 2.3.37, 2.3.38, 2.3.39, 2.3.40, 2.3.41, 2.3.42, 2.3.43, 2.3.44, 2.3.45, 2.3.46, 2.3.47, 2.3.48, 2.3.49, 2.3.50, 2.3.51, 2.3.52, 2.3.53, 2.3.54, 2.3.55, 2.3.56, 2.3.57, 2.3.58, 2.3.59, 2.3.60, 2.3.61, 2.3.62, 2.3.63, 2.3.64, 2.3.65, 2.3.66, 2.3.67, 2.3.68, 2.3.69, 2.3.70, 2.3.71, 2.3.72, 2.3.73, 2.3.74, 2.3.75, 2.3.76, 2.3.77, 2.3.78, 2.3.79, 2.3.80, 2.3.81, 2.3.82, 2.3.83, 2.3.84, 2.3.85, 2.3.86, 2.3.87, 2.3.88, 2.3.89, 2.3.90, 2.3.91, 2.3.92, 2.3.93, 2.3.94, 2.3.95, 2.3.96, 2.3.97, 2.3.98, 2.3.99, 2.4, 2.5			30.08.2025г.	
2.1.	Проверка знаний персонала Правил, действующих в эксплуатационных инструкциях производств: - первичная - у работников, впервые поступающих на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок, или при нахождении в помещениях более 2-х лет; - периодическая - окрещивая и окрещивая.			30.08.2025г.	
2.2.	Безопасность персонала при выполнении работ, связанных с обслуживанием энергоустановок, или при нахождении в помещениях более 2-х лет: - первичная - у работников, впервые поступающих на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок, или при нахождении в помещениях более 2-х лет; - периодическая - окрещивая и окрещивая.	шт.	8	30.08.2025г.	
2.3.	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок			30.08.2025г.	
2.4.	испытания оборудования на прочность, тепловые сети на плотность и прочность	шт.	8	30.08.2025г.	
2.5.	прочность оборудования и оборудования тепловых сетей, трубопроводов тепловых сетей	шт.	8	30.08.2025г.	
3.	Заключение соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808			30.08.2025г.	
4.	Подготовка копии уведомления о проверке знаний или журнала проверки знаний, подготовленного проверкой знаний, предусмотренной пунктами 43 - 45 Правил теплоснабжения, эксплуатирующей энергоустановки теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2012 г. N 811, пункта 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии уведомления ОПО - копии уведомления о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протокола проверки знаний и области профессиональной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 239 Правил профессиональной безопасности	Комплект	1	30.08.2025г.	
5.	Подготовка копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действующим в случае аварии или инцидента на объекте производственного объекта, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	шт.	1	30.08.2025г.	
6.	Утверждение инструкций по охране труда, утвержденный порядок проведения работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденных перечней работ, выполняемых по наряду-допуску и в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотранспортирующих устройств, утвержденными приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924г.	шт.	1	30.08.2025г.	
7.	Подготовка копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил профессиональной безопасности работников производственных объектов, подтверждающих проведение тренировок составом утвержденной программы производственных тренировок	шт.	1	30.08.2025г.	
8.	Утверждение температурных графиков	шт.	1	30.08.2025г.	
9.	Подготовка копии акта ввода в эксплуатацию и акта приемки тепловой энергетической установки, в состав акта ввода (в случае организации коммерческого учета), содержащего результаты проверки теплового прибора и средств измерения, подтверждающие наличие фактического знания о состоянии системы теплоснабжения, в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акта разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1024 (далее - Правила коммерческого учета).	шт.	7	30.08.2025г.	
10.	Подготовка актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.	шт.	8	30.08.2025г.	
11.	Подготовка актов о проверке чистоты и принципа тепловых сетей, тепловых пунктов, требований к которым установлены пунктами 5.2.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.	шт.	8	30.08.2025г.	
12.	Подготовка копии документов (документов) (на основании действующего законодательства, подтверждающих поставку (поставку) основного топлива, действующего (действующего) не менее срока предоставления отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактического знания о состоянии и резервах (аварийных) топлива в объеме не менее утвержденного федеральными органами исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации порождающего запас топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения количества запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.	шт.	2	30.08.2025г.	
13.	Подготовка разрешения на доступ к эксплуатации и (или) прекращение разрешения на доступ к эксплуатации на объекты теплоснабжения				